





REZ A-A

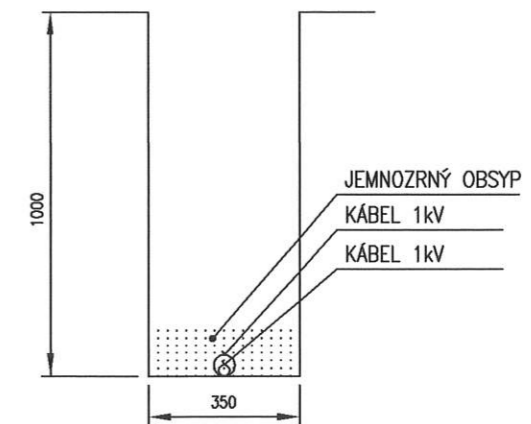

DETAIL ULOŽENIA KÁBLOV

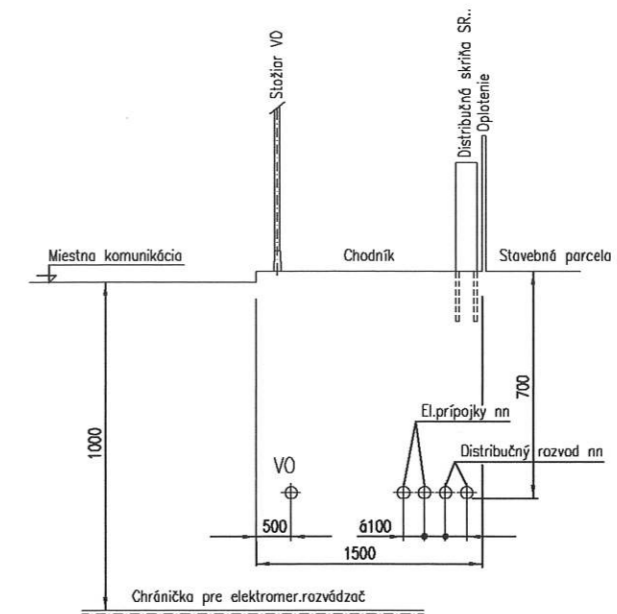

LEGENDA:

ERx.x

HASMA RE2.0 F533 2x20A Po

POZNÁMKA:

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3,PEN~50Hz 400/230V TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM STN 33 2000-4-41:

-v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, čl.4.12.1, krytmi, čl.4.12.2

-pri poruche: samočinným odpojením napájania, čl.4.13.1

PROSTREDIE: Vid protokol o určení vonk.vplyvov STN 33 2000-5-51



Ing. Anton Gažovčjak <i>autorizovaný inžinier</i>	Investor: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava	Stupeň	Projekt stavby
	Stavba : INDIVIDUÁLNA VÝSTAVBA 16 RD MALÝ LAPÁŠ	Dátum	08/2023
	Objekt : VONKAJŠÍ ROZVOD SILNOPRÚDU El.pripojky nn	Základové číslo	XX2023-M.L.
		Archívne číslo	XX2023-SIT-EL.P.
		Časť	elektro
Zodp.projektant: Ing. Anton Gažovčjak Vypracoval: Ing. Anton Gažovčjak	Názov výkresu: SITUÁCIA ROZVODU č.2	Formát	3A4
		Merítko	Číslo výkresu
		1:500	3

