





DETAIL ULOŽENIA KÁBLOV

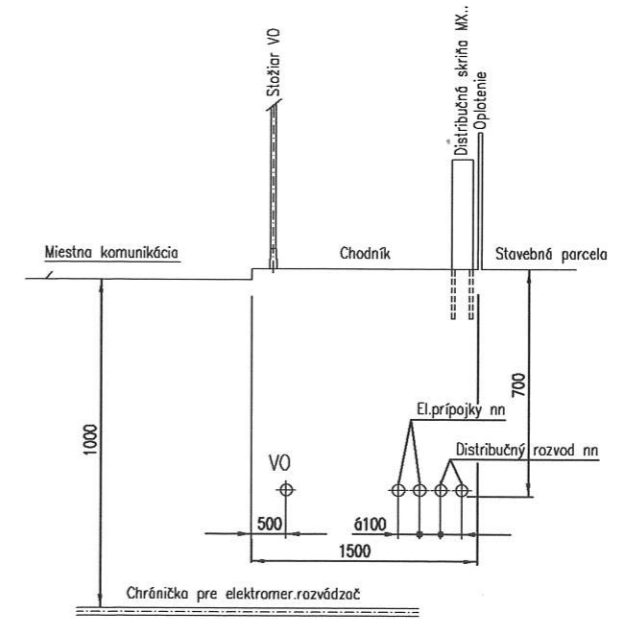

LEGENDA:

-  MX1 - MX4  
HASMA SR7 DIN1 W 2x400A/6x160A P2
-  NAYY-J 4x240mm2-MX1, MX3
-  NAYY-J 4x240mm2-MX2, MX4

POZNÁMKA:

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3,PEN~50Hz 400/230V TN-C  
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRŪDOM STN 33 2000-4-41:  
 -v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, čl.412.1, krytmi, čl.412.2  
 -pri poruche: samočinným odpojením napájania, čl.413.1  
 PROSTREDIE: Vid protokol o určení vonk.vplyvov STN 33 2000-5-51



Ing. Anton Gažovčjak <i>autorizovaný inžinier</i>	Investor: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava	Stupeň	Projekt stavby
	Stavba : INDIVIDUÁLNA VÝSTAVBA 16 RD MALÝ LAPÁŠ	Dátum	08/2023
Zodp.projektant: Ing. Anton Gažovčjak Vypracoval: Ing. Anton Gažovčjak	Objekt : VONKAJŠÍ ROZVOD SILNOPRŪDU Distribučný rozvod nn	Základové číslo	XX2023-M.L.
	Názov výkresu:	Archívne číslo	XX2023-SIT-DR.
	SITUÁCIA ROZVODU č.1	Časť	elektro
	Merítko	Formát	6A4
		Číslo výkresu	2



2xNAYY-J 4x240mm2  
Vid rez A-A

TS 0042-006



A  
440/326

440/325  
440/375

r  
440/156

r  
440/155

r  
440/100

440/158 r

440/157 r

RD6  
440/570

RD7  
440/571

RD8  
440/572

MX3  
FeZn#10 R<15ohm

MX4  
FeZn#10 R<15ohm

RD13  
440/561

RD14  
440/562

RD15  
440/563

RD16  
440/564

440/400

